


Pianta dei tirante da realizzare  
- Scala 1:500 -

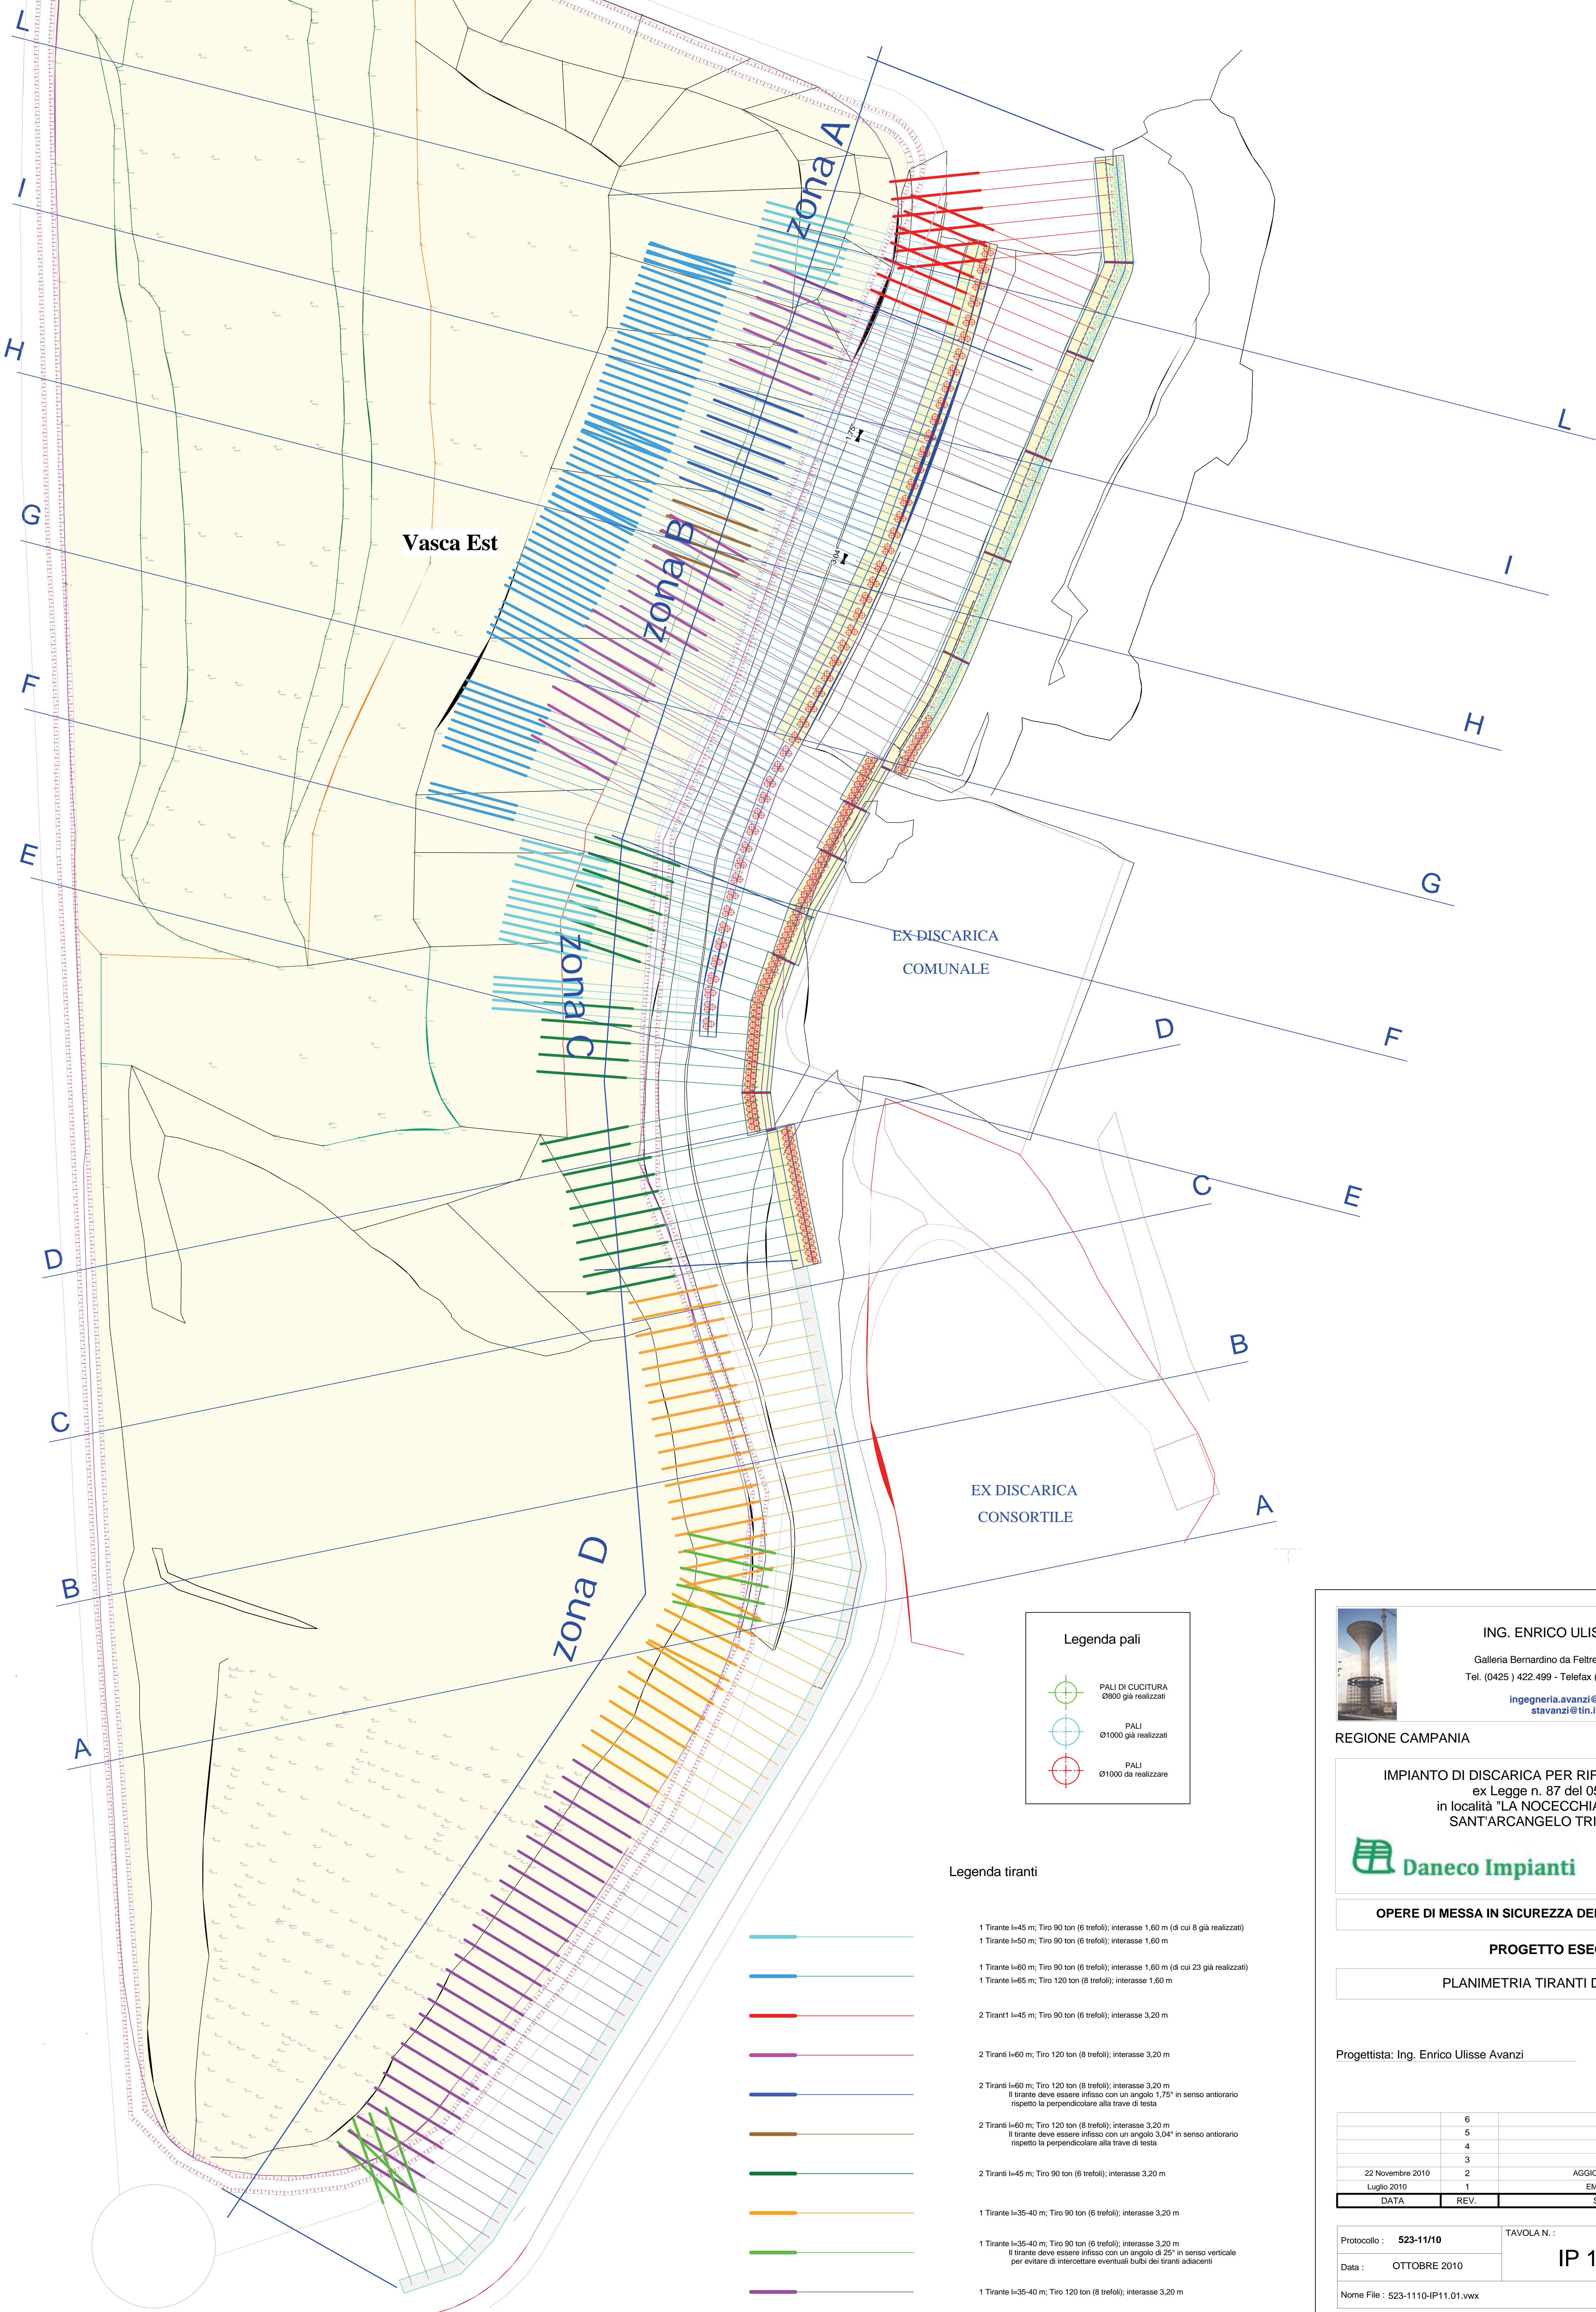

**Legenda pali**

- PALI DI CUCITURA Ø800 già realizzati
- PALI Ø1000 già realizzati
- PALI Ø1000 da realizzare

**Legenda tiranti**

- 1 Tirante l=45 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 1,60 m (di cui 8 già realizzati)
- 1 Tirante l=50 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 1,60 m
- 1 Tirante l=60 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 1,60 m (di cui 23 già realizzati)
- 1 Tirante l=65 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 1,60 m
- 2 Tiranti l=45 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 3,20 m
- 2 Tiranti l=60 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 3,20 m
- 2 Tiranti l=60 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 3,20 m  
Il tirante deve essere infisso con un angolo 1,75° in senso antiorario rispetto la perpendicolare alla trave di testa.
- 2 Tiranti l=60 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 3,20 m  
Il tirante deve essere infisso con un angolo 3,04° in senso antiorario rispetto la perpendicolare alla trave di testa.
- 2 Tiranti l=45 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 3,20 m
- 1 Tirante l=35-40 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 3,20 m
- 1 Tirante l=35-40 m; Tiro 90 ton (6 trefoli); interasse 3,20 m  
Il tirante deve essere infisso con un angolo di 25° in senso verticale per evitare di intercettare eventuali buchi dei tiranti adiacenti
- 1 Tirante l=35-40 m; Tiro 120 ton (8 trefoli); interasse 3,20 m

**Daneco Impianti**

DANECO IMPIANTI SRL Socio Unico  
Sede legale e amministrativa  
via G. Berini 12/5 - 20152 Milano

**ING. ENRICO ULISSE AVANZI**  
Galleria Bernardino da Feltre 8 - R O V I G O  
Tel. (0425) 422.499 - Telefax (0425) 699.098  
[ingegneria.avanzi@libero.it](mailto:ingegneria.avanzi@libero.it)  
[stavanzi@tin.it](mailto:stavanzi@tin.it)

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA BENEVENTO

**IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**  
ex Legge n. 87 del 05.07.2007  
in località "LA NOCECCHIA" in Comune di  
SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PLANIMETRIA TIRANTI DA REALIZZARE**

Progettista: Ing. Enrico Ulisse Avanzi

6			
5			
4			
3			
22 Novembre 2010	2	AGGIORNAMENTO 01	Zerbinati
Luglio 2010	1	EMISSIONE	Zerbinati
DATA	REV.	STATO	REDATTO

Protocollo : 523-11/10	TAVOLA N. : IP 11	Redatto :
Data : OTTOBRE 2010		Verificato :
		Approvato :
Nome File : 523-1110-IP11.01.vwx		COLLABORATORE : Zerbinati